



Projekt 9205 - Schlossbuntent | Vialstrasse | Zizers
Bauherr Schloss Sails Zizers AG | Vialstrasse 18 | 7205 Zizers

Werkplan Haus C 1.Obergeschoss

Plan Nr.	B61 34
Mst.	1:50
Datum	Export:22.03.23
Plangrösse	105 / 60
Gezeichnet	ab

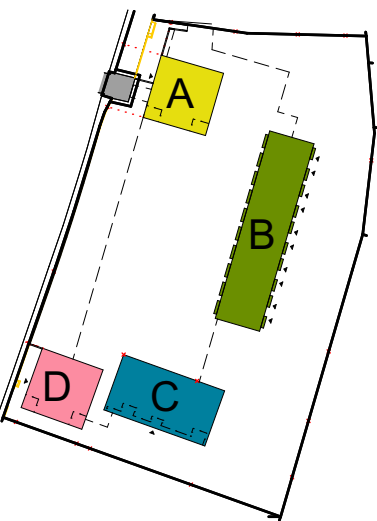

VORABZUG

Nullpunkt: OK Fb. ±0.00 = 567.70 m.ü.M. (Referenz; Eingangsbereich -1.UG Haus A)

Einfügpunkt 1 PP1052: LV95+ y: 2761'917.591 x: 1200'220.366 z: 567.097 m.ü.M.
Einfügpunkt 2 PP1055: LV95+ y: 2761'951.131 x: 1200'327.100 z: 567.540 m.ü.M.
Einfügpunkt 3 PP2023: LV95+ y: 2762'040.786 x: 1200'265.662 z: 578.907 m.ü.M.

Revidiert:

RITTER SCHUMACHER AG | ARCHITEKTEN ETH HTL AA SIA | OTTOSTRASSE 4, CH - 7000 CHUR
+41 81 286 80 00 | INFO@RITTERSCHUMACHER.COM | RITTERSCHUMACHER.COM

Sämtliche Masse sind Rohmasse.

Alle Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.
Die Türhöhen beziehen sich von OK höherem fertigem Boden bis
UK rohem Sturz.
Fenster- und Balkontürhöhen sind ab fertig Fensterbank bzw.
Schwelle bis UK rohem Sturz vermasset.
Unterste Lage bei Mauerwerk mit Trennlage.

Bei allen statischen Teilen (Kragplattenanschlüsse, Deckenlager
usw.) gelten die Angaben des Ingenieurs.
Für Aussparungen gelten die Angaben der Fachplaner.
Bei sämtlichen Ausführungsdetails gelten die entsprechenden
SIA-Normen sowie die einschlägigen Fachnormen als Grundlage.
Alle sichtbaren Betonarbeiten werden scharfkantig - ohne
Dreikanteleiste - ausgeführt.

Str.	Sturz roh (UK Tragwerk)
Stf.	Sturz fertig (UK Wärmedämmung)
Br.r.	Brüstung roh (OK Mauerwerk)
Br.f.	Brüstung fertig (OK Fensterbank)
UK	Unterkant
OK	Oberkant
RH	Raumhöhe im Licht
BA	Bodenablauf
B	Boden
W	Wand
D	Decke
AL	Abluft Küche
K	Kurbel (Sonnenschutz)
DW	Dachwasser Fallrohr
DK	erstöffender Dreh- Kipplügel

	Beton		Feuerpolizei
	Beton - erdbbensicher		Abbruch / Rückbau
	Backstein - tragend		Gipskarton
	Backstein - nicht tragend		Massivholz
	Kalksandstein - tragend		Holzwerkstoff
	Kalksandstein - nicht tragend		Drainage
	Dämmung		
	Perimeterdämmung		

Ansicht2▲